СОГЛАСОВАНО
Коммерческий директор
ОАО" Металлист"
_____ В.Ю. Жигалкин
"___" _____2023г.

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор
ОАО" Металлист"
_____ Е.Ю.Гаврилов
"07" 11 2023г.

З А Я В К А № 1861 от «07» ноября 2023 г.

Необходимо приобрести в декабре

	Наименование материала, марка	Остатки на складе	Количество			Примечание	Статья расхода
			До 10 числа	До 20 числа	До 30 числа		
	2	3	4	5	6	7	8
1	ЗИП для криогенного вентиля Ду50 газификатора ГХК-8/1,6-500 Марка **КС7969.000-160**			5 шт.		Для ремонта запорного холодного вентиля КС7968.000-09	Текущий ремонт
2	ЗИП для криогенного вентиля Ду50 газификатора ГХК-8/1,6-500 Марка **КС7968.000-160**			2шт.		-//-	-//-
3							
4							
5							

Начальник УГТС: Достовалов Р.А.

Согласовано

Главный энергетик: Сторожук С.П.

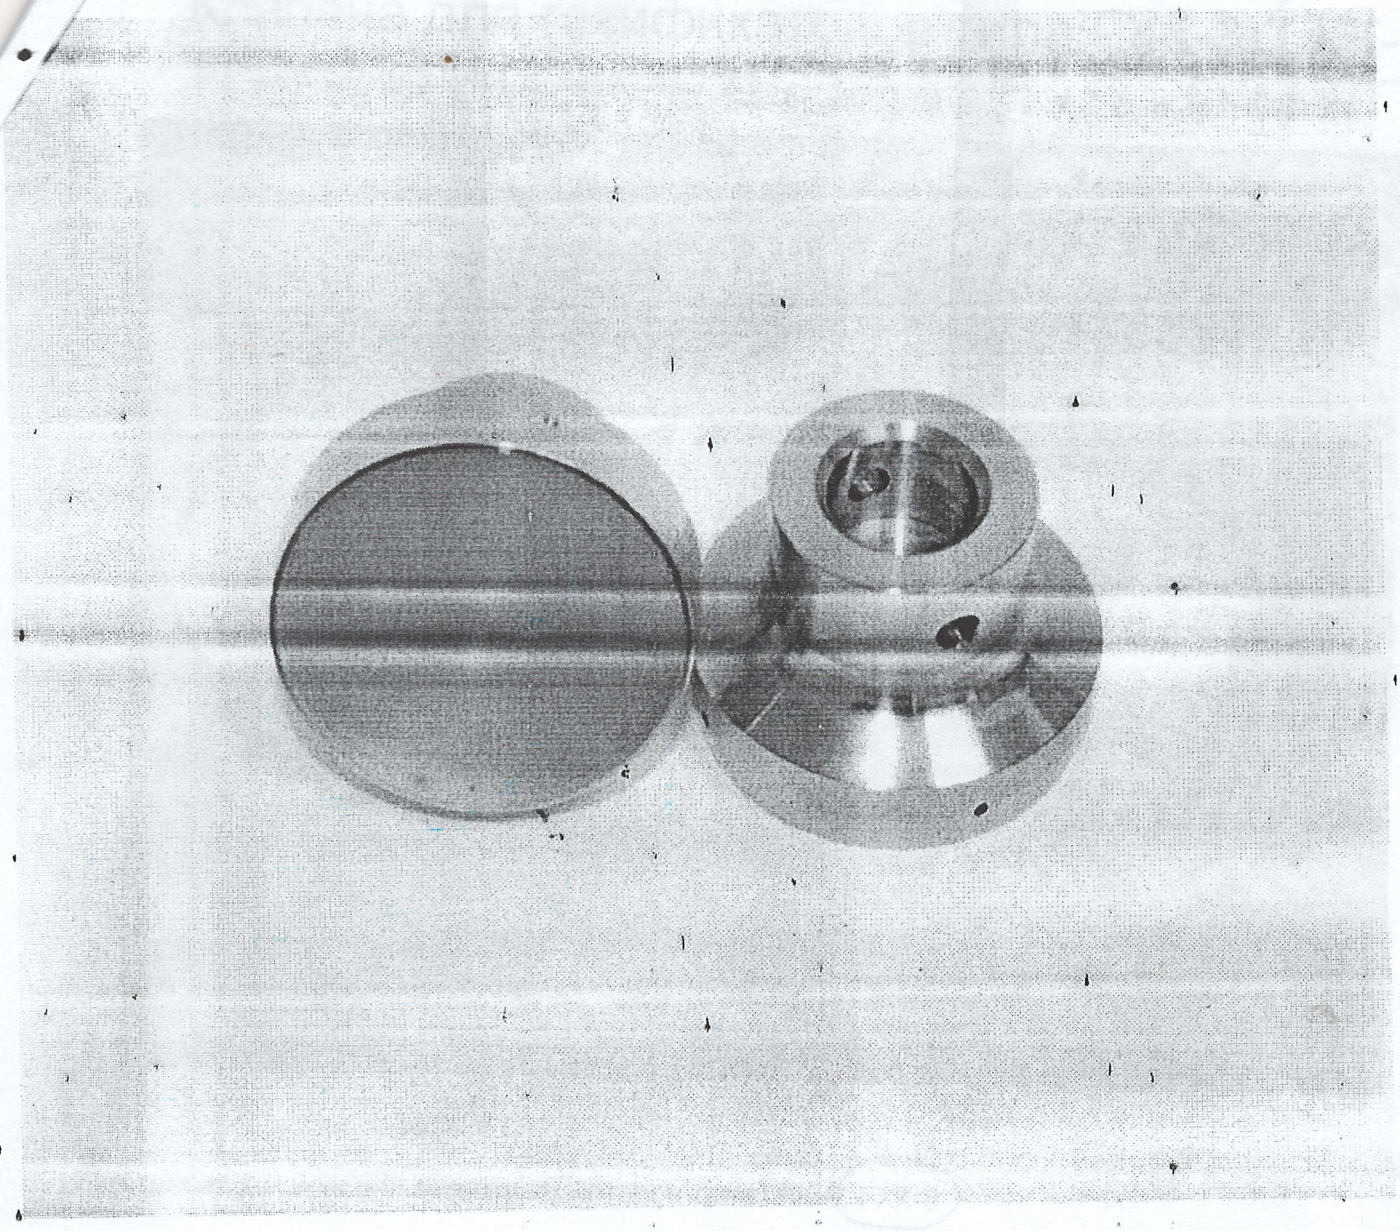

ЗИП для криогенного вентиля Ду 50 мм газификаторов типа ГХК

марка КС 7969.000-160.

Зип к вентилю запорному
холодному КС 7968.000-09.
На ГХК 8/1,6-500М

Клапана для газификаторов типа ГХК-3, ГХК-8.

№ 463326, размещено 19 сентября 2706 Поднять Ещё

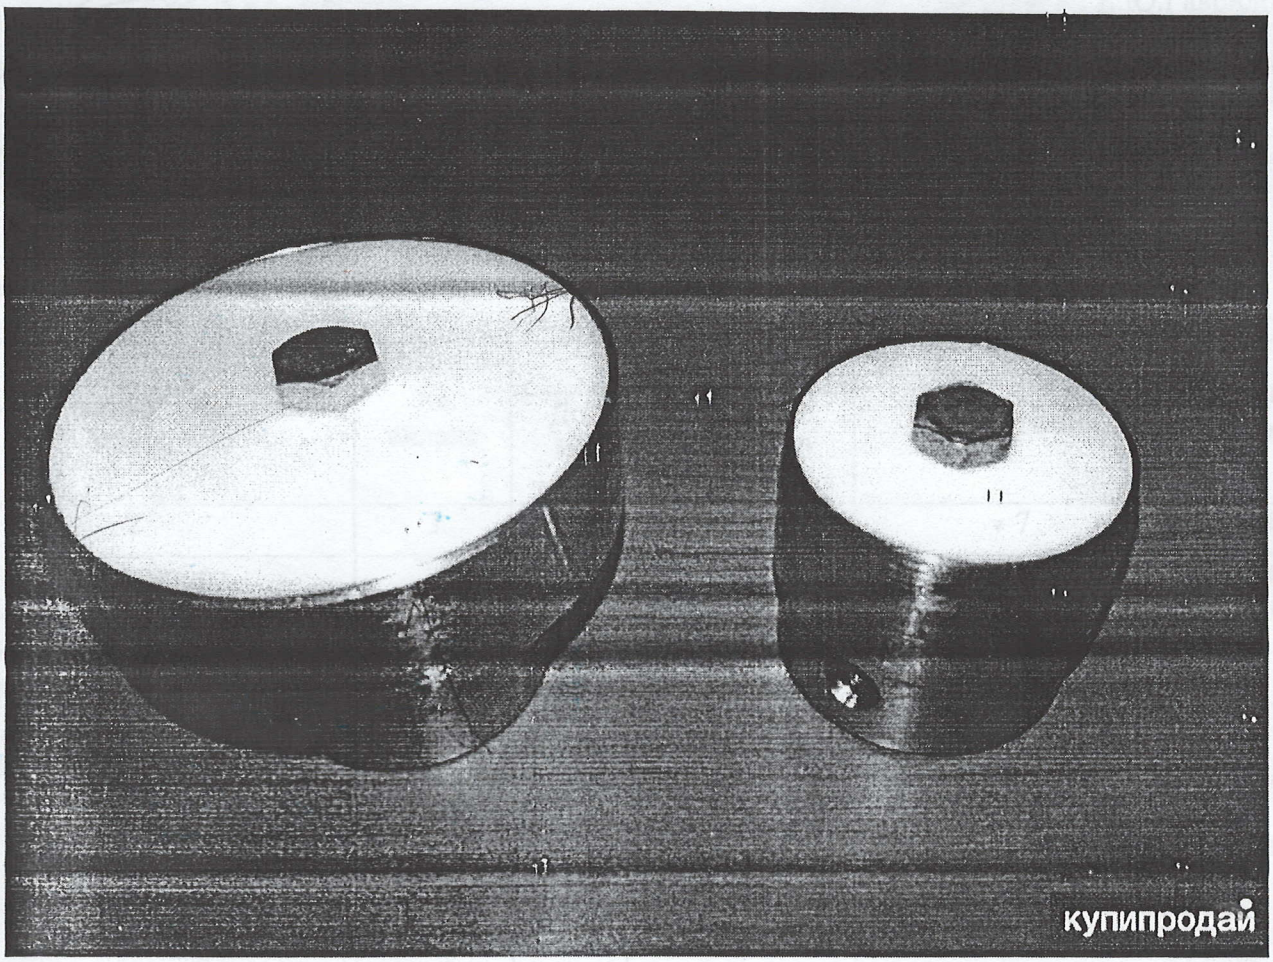

Изготавливаем клапана для газификаторов типа ГХК-3, ГХК-8

Обозначение: КС7968.000-160

Обозначение: КС7969.000-160

марка клапана КС 7968.000-09. Ду50